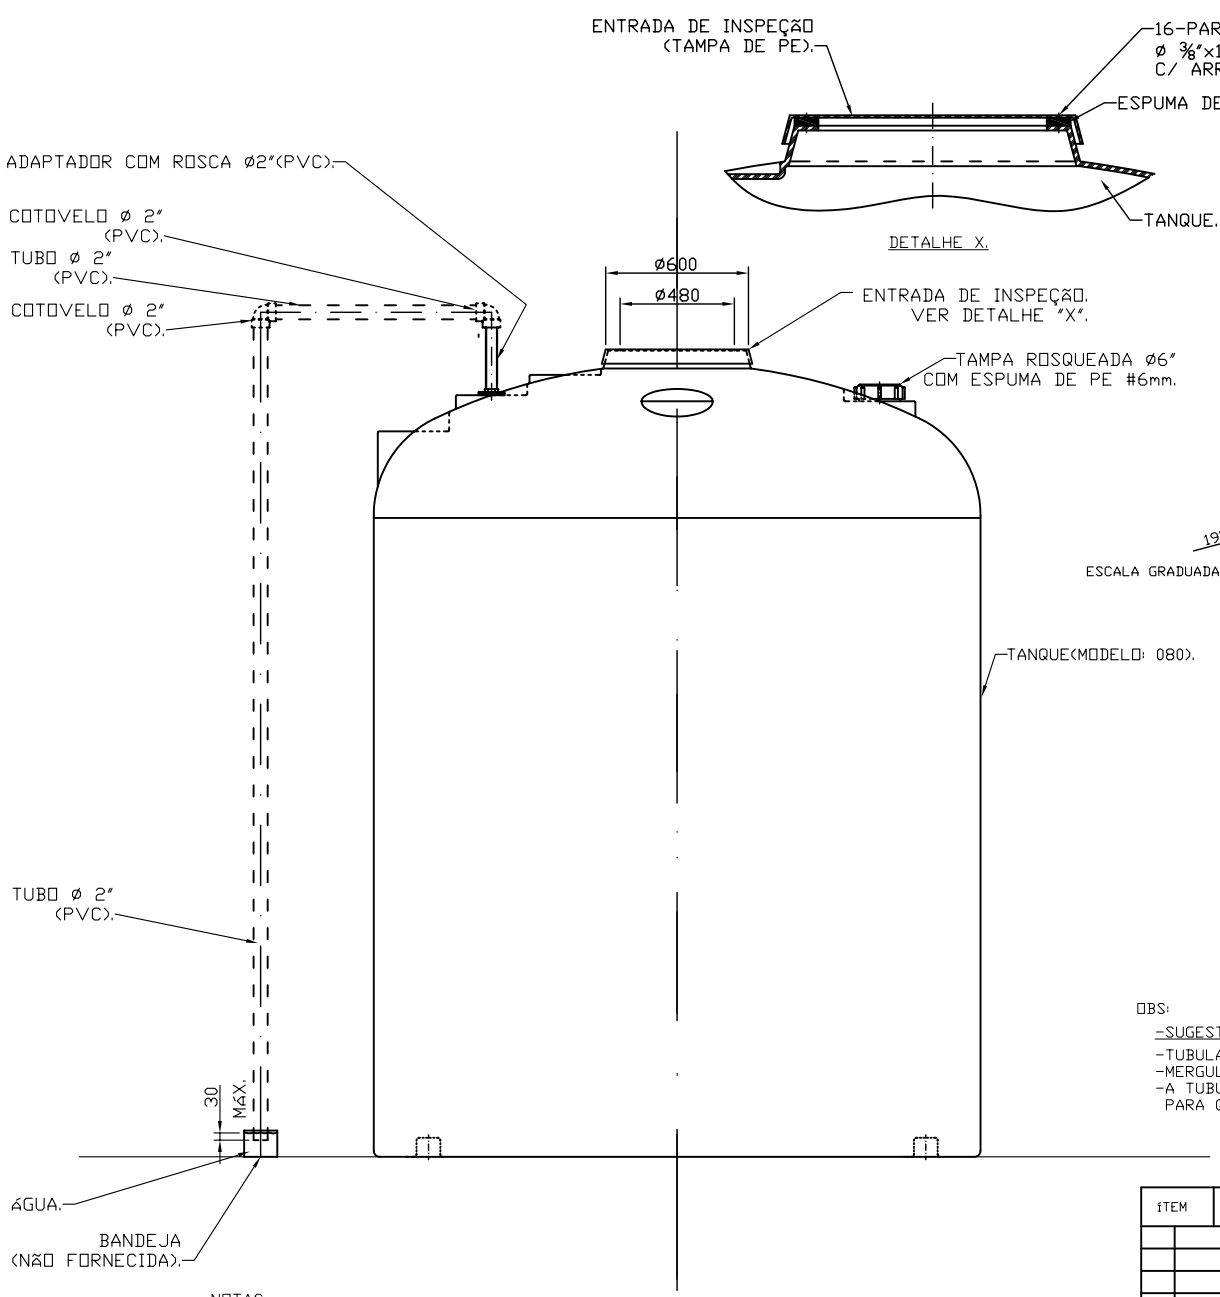

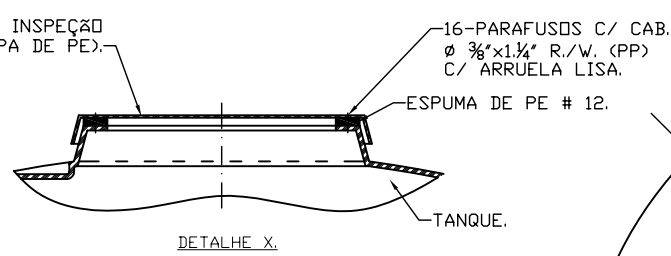

DETALHE X.

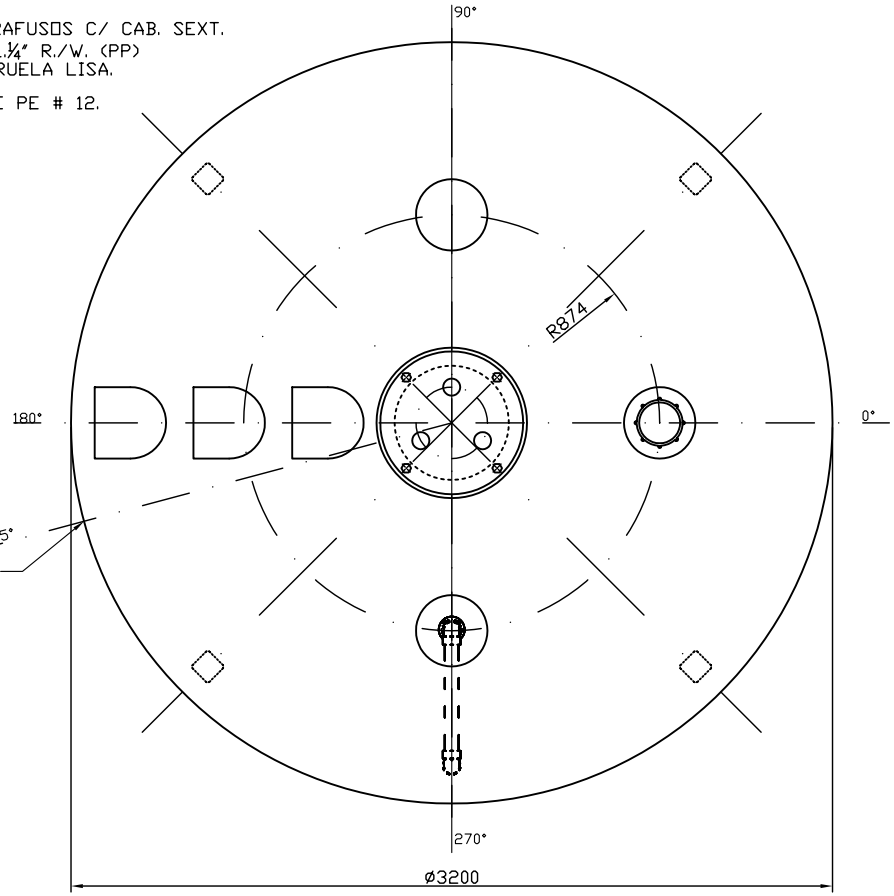

ORIENTAÇÃO

OBS:

-SUGESTÃO PARA NEUTRALIZADOR DE GASES.

-TUBULAÇÃO EM TRACEJADO NÃO FORNECIDO.
-MERGULHAR O TUBO NA ÁGUA DA BANDEJA (MÁXIMO: 30 mm).
-A TUBULAÇÃO DEVE SER VERIFICADA PERIÓDICAMENTE PARA QUE SE MANTENHA COMPLETAMENTE DESOBSTRUÍDA.

NOTAS:

-OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
-LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN:600 mm).
-O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA.
-DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ± 2%.
-PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
-TEMPERATURA MÁXIMA: 60° C

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO / MATERIAL	DIMENSÕES
	REVISÃO		REVISÃO	DATA / NOME

CLIENTE:	ESCALA:	DESENHO: SERGIO	21.11.05
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO RECOMENDADO PARA ARMAZENAR ÁCIDO CLORIDRICO OU AMÔNIA.		VERIF.	
		CONTR.	
		APROV.: RUBENS	21.11.05

ALPINA TERMOPLÁSTICOS LTDA.

Nº MPP-23-REV. 0